


Producteur : Carrière de Sauveterre
Granulats : 0/6.3
Péetrographie : Calcaire Barrémien du Crétacé

client : Contrôle interne

Contrôleur	Laboratoire interne
Prélèvement n° B2201023	16/07/2012
Classe granulaire	0/6.3 mm
Référence	Norme X P P 18-545 Article 7 - EN 13043 : Référence Producteur (01/01/2009)

ESSAIS	Minimum	Valeur	Maximum	Val.théo. U	Norme
Teneur en fines (f)		10.82 %			EN 933-1

Analyse granulométrique						
Tamais (mm)	Minimum	%tamaisat	Maximum	cumul refus	Incertitude	Val.théo.
40.000		100		0.0 g		
31.500		100		0.0 g		
16.000		100		0.0 g		
14.000		100		0.0 g		
12.500		100		0.0 g		
10.000		100		0.0 g		
6.300		99		16.0 g		
5.600		94		73.0 g		
4.000		70		378.0 g		
2.000		46		680.0 g		
0.500		21		994.0 g		
0.063		10.8		1129.0 g		

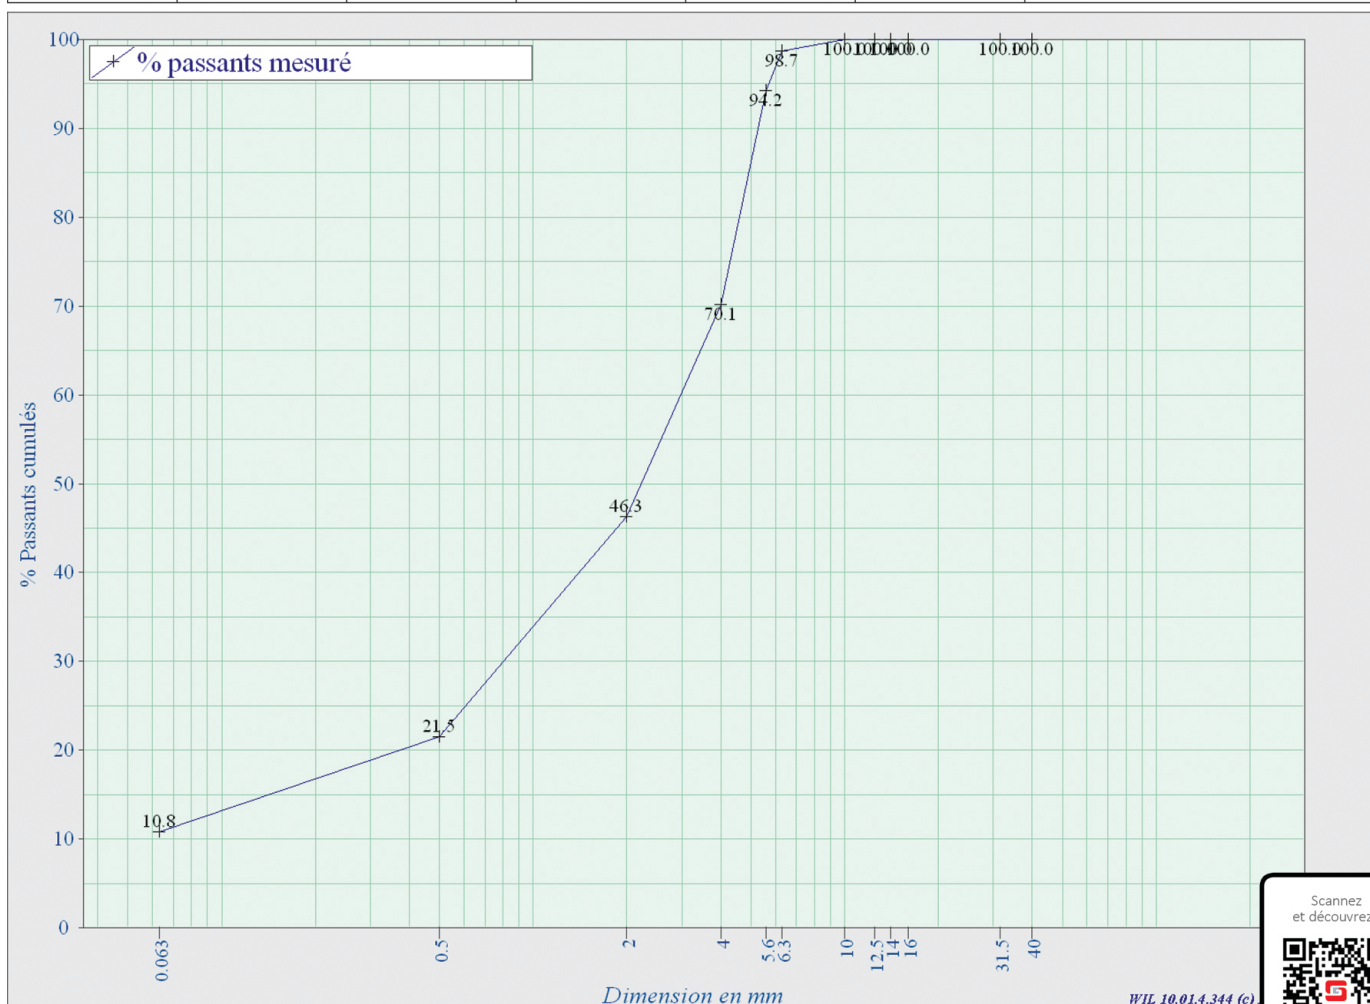

www.sylvestre.fr

S.A.S BÉTONS GRANULATS SYLVESTRE

Site : 850 Chemin des Véginières ▶ 84660 MAUBEC ▶ Tél : 04 90 76 96 69 ▶ E-mail : contact@sylvestre.fr

Boîte postale : CS 20048 ▶ 84302 CAVAILLON Cedex

Capital : 1 988 250 € - RCS Avignon 316 142 058 - Siret 316 142 058 00015 - Code APE 0812 Z